

VARIANTE GENERALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE


CARTA GEODIROLOGICA
Scala 1:10.000

TAVOLA
2

ARONA, APRILE 1998

STUDIO GEOLOGICO EPIFANI
Via XI Settembre 73 - 28041 Arona
0322/241531 0322/48422
E-MAIL: EPIFANI@TELECOM.IT

DOTT. GEOL. F. EPIFANI

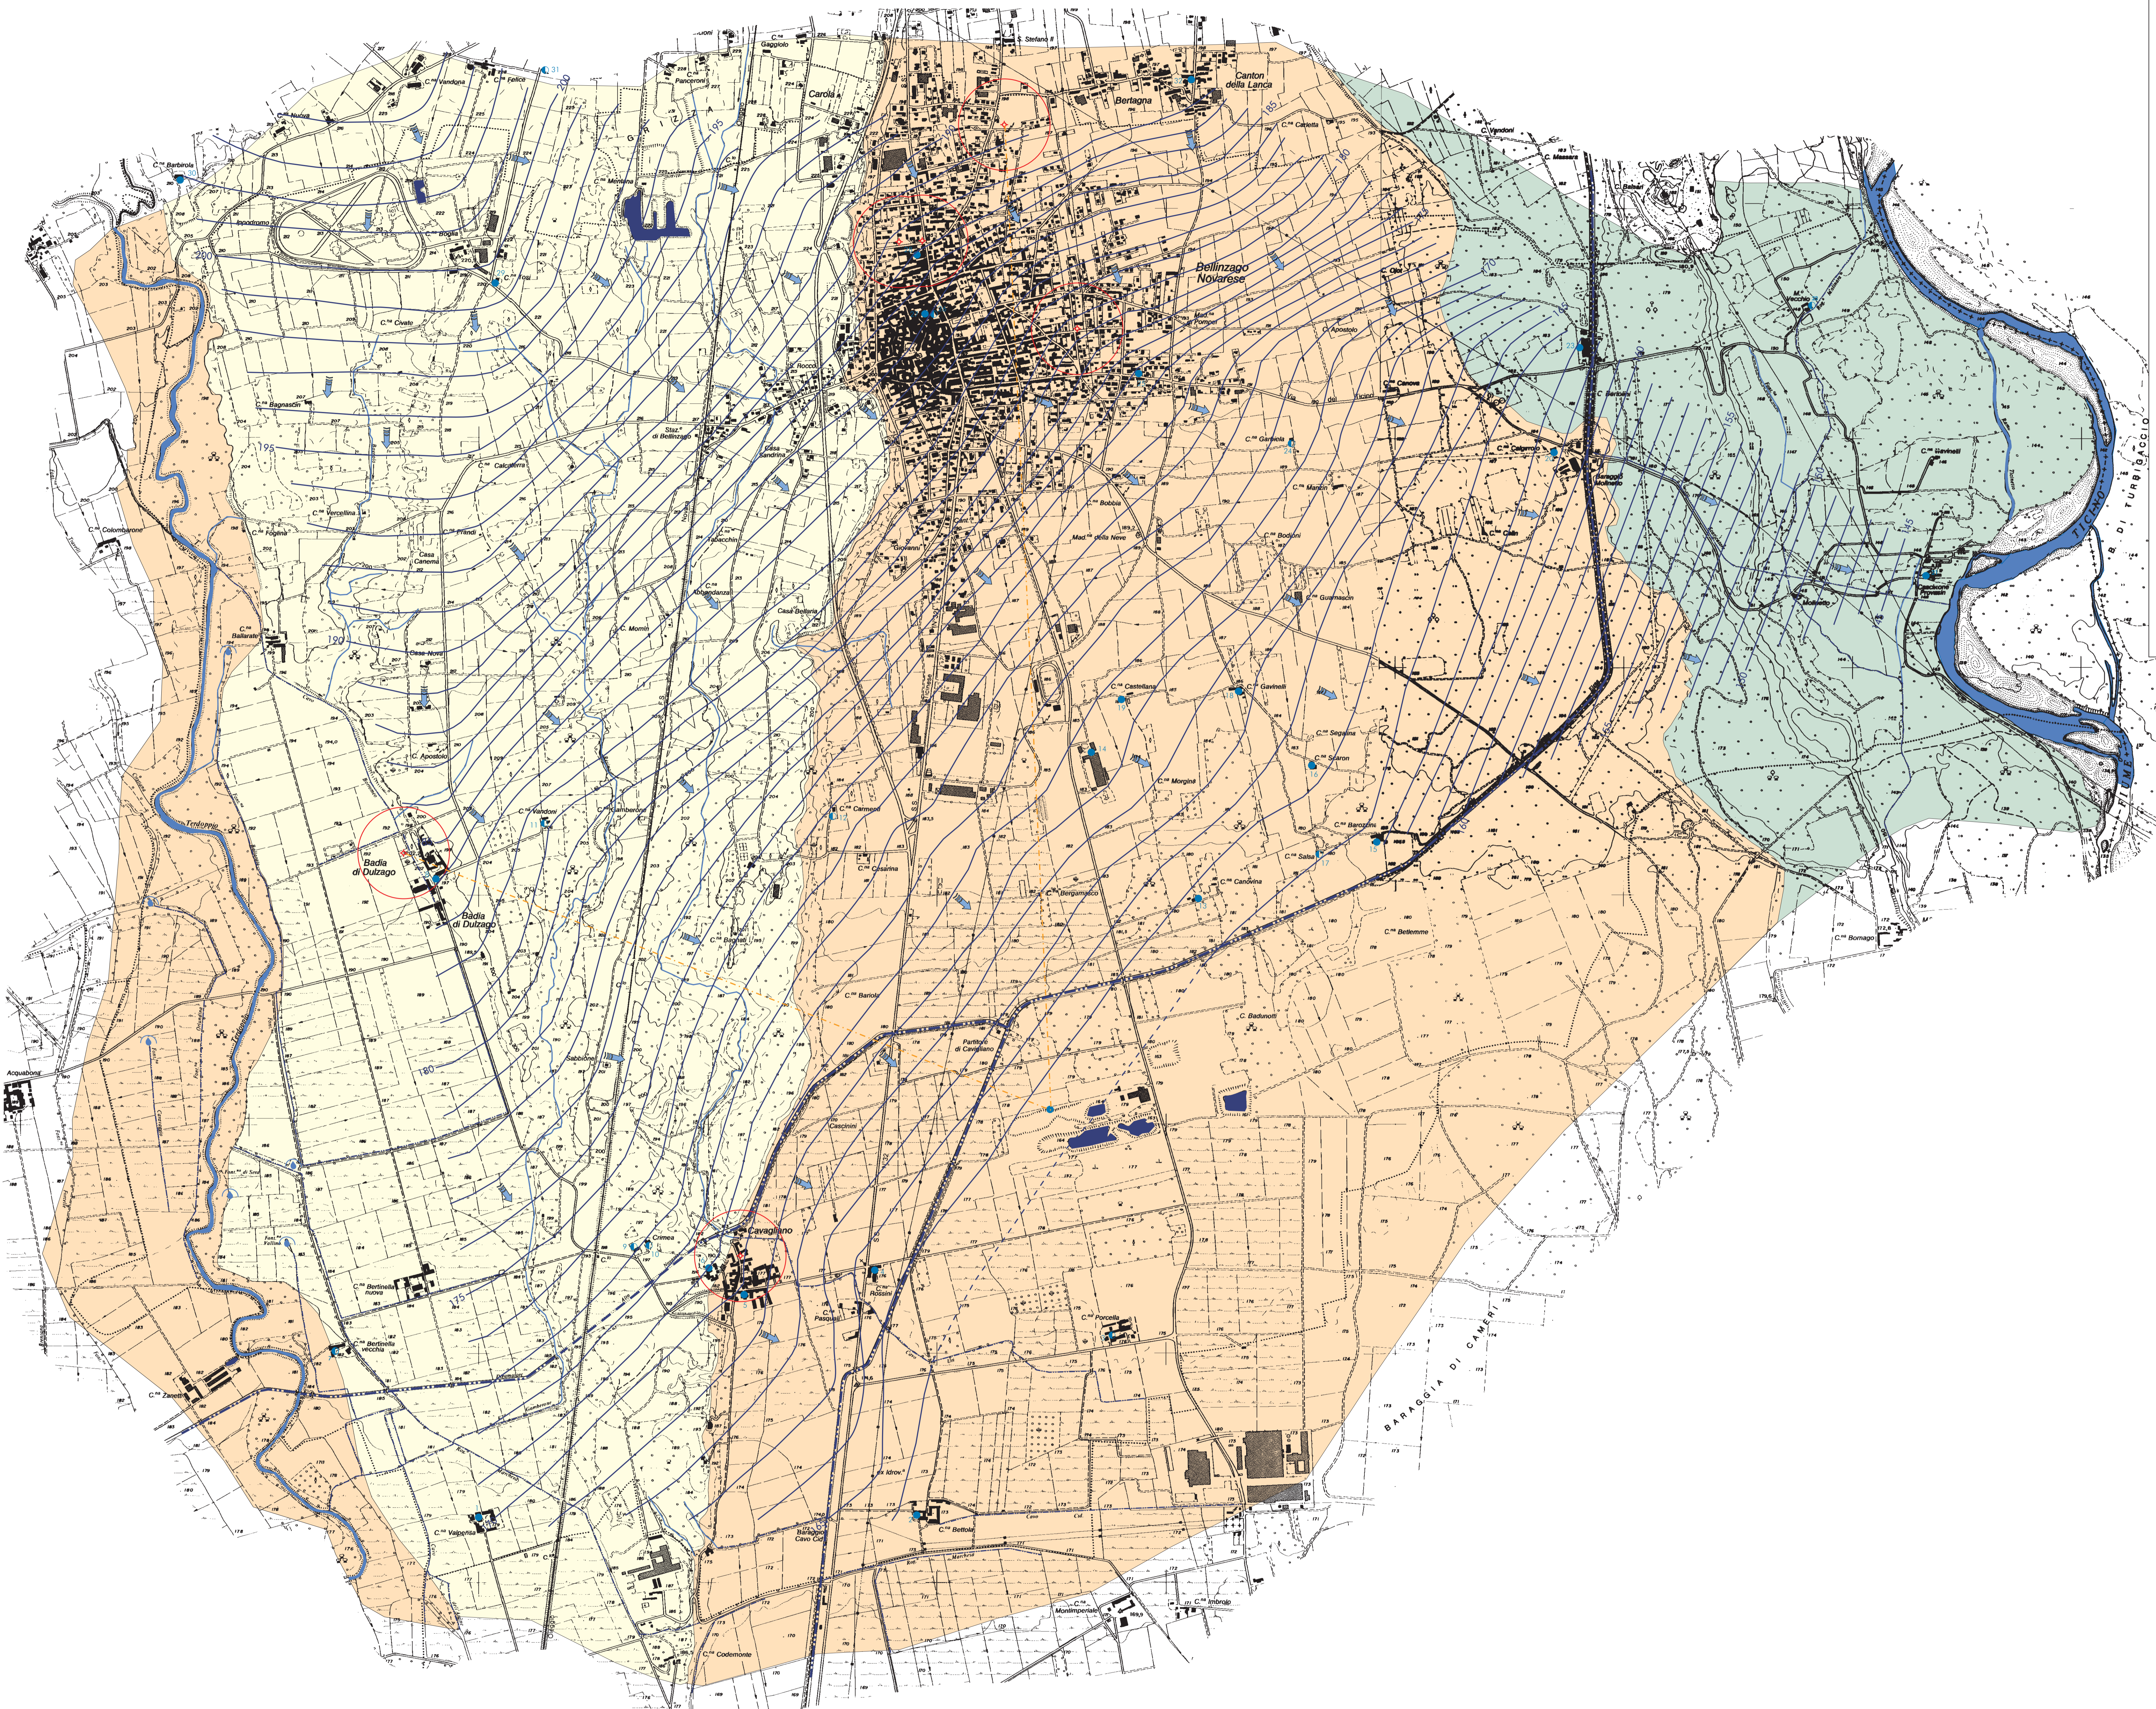

LEGENDA

- Fiume, torrente, fontana
- Raggio, canale artificiale (a tratteggio il tracciato in galleria)
- Nicchia di sorgente, testato di incisione di risorgio
- Cave di argilla o ghiaia con fondo allagato
- Pozzi privati asciutti o con misura inaccessibile
- Pozzi privati con acqua utilizzati per le misure
- Pozzo di captazione comunale con fascia di rispetto ai sensi del D.P.R. 236/88
- Linee isofreatiche (m s.l.m.)
- Diretrice di Russo
- Traccia sezione idrogeologica
- Ghiaie e sabbie da alterate a poco alterate con coperture ediche e galeasuali
 $K=10^{-5} \div 10^{-4}$ cm/sec
- Ghiaie e sabbie non alterate talora con frazione limosa
 $K=10^{-4}$ cm/sec
- Ghiaie e sabbie non alterate
 $K=10^{-1} \div 10^{-2}$ cm/sec

Pozzo n°	Quota p.c. (m s.l.m.)	Soggiacenza (m)	Quota assoluta fondo (m s.l.m.)	note
1	179.00	8.82	170.18	
2	173.00	2.22	163.71	
3		Misura inaccessibile		Assenza foro spezione
4	176.00	10.53	165.47	
5	176.50	6.80	169.70	
6	190.40			Assiuto-quota base pozzo 165.30
7		Misura inaccessibile		
8	197.00	12.20	184.10	
9		Misura inaccessibile		
10		Misura inaccessibile		
11	206.00	24.87	181.13	
12	182.00	8.14	173.86	
13	180.00	15.37	164.63	
14	183.00	15.00	168.00	
15	181.50	17.75	163.75	
16	183.00	17.78	165.22	
17		Misura inaccessibile		
18	185.00	17.69	167.31	
19	184.00	16.15	167.85	
20	184.00	19.33	164.67	
21	147.50	3.76	143.74	
22		Misura inaccessibile		
23	183.00	20.22	162.78	
24		Misura inaccessibile		colmato
25	192.00	16.35	175.65	
26		Misura inaccessibile		colmato
27	123.00	6.78	116.22	
28	194.00	7.07	186.91	
29	220.00	20.50	199.50	
30	210.00	9.01	201.99	
31		Misura inaccessibile		colmato
32	197.00	7.73	189.27	
33	216.00	8.80	207.20	